

IVT 590/550



Handledning i montage, drifttagning och skötsel

Art. nr: 6 720 640 590

2009/10

INNEHÅLL

Inledning	3
Godta råd till användaren	3
Systembeskrivning	4
Manöverpanelen.....	5
Ingående delar.....	6
Skötsel	7
Driftstörningar	8
Komponentförteckning	9
Principschema	10
Installation, allmänt.....	11
Röranslutning	12
Anslutning vatten	12
Elinstallation	13
Elschema	14
Elschema	15
Anslutning ventilation.....	16
Injustering ventilation.....	17
Driftsättning.....	18
Tömnning	19
Egna anteckningar	19

**IVT Värmepumpar
Oktober 2009**

Inledning

Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen.

Handledningen är indelad i en del för användaren och en del för installatören.

OBS! Värmepumpen fårutas, men aldrig läggas ner för en längre tid.

IVT 590

IVT 590 återvinner energi ur frånluftens. Denna är kompletterad med en elpatron som arbetar mot en dubbelmantlad varmvattenberedare. Värmepumpen kommer i första hand att prioritera tappvarmvatten. Överflödig energi distribueras till värmesystemet om det finns behov. Vid användande av tillluftsaggregat kan andra förutsättningar gälla.

IVT 550

Innehåller ventilationsaggregat, värmepump och varmvattenberedare. Skillnaden i produkter är att radiatorkretsen som beskrivs i handboken inte är inkopplad/monterad i denna produkt. Vid installation, bortse alltså från de delar som handlar om radiatorkretsen.

Notera dock att yttermanteln på beredaren måste vara fylld med ”radiatorvattnen”, eftersom uppvärmingen av varmvatten sker via tankens yttermantel.

Värmepumpen kommer i första hand att prioritera tappvarmvatten. Överflödig energi distribueras till värmesystemet om det finns behov.

Vid användande av tillluftsaggregat kan andra förutsättningar gälla.

IVT 590 styrs av inomhustemperaturen via en rumsgivare. Normalt sett räcker detta för att få ett komfortabelt inomhusklimat.

Hela aggregatet ryms på mindre än en halv kvadratmeter vilket gör det betydligt mindre utrymmeskrävande än traditionella energisystem.

En grön kontrolllampa på aggregatets front visar att kompressorn är i drift.

TVå röda kontrolllampor indikerar om något är fel.

Säkerhetsföreskrifter

Allmänt

- Läs Användarhandledningen noggrant och bevara den för framtidiga bruk.

• Apparaten är ej avsedd att användas av personer (inklusive barn) med fysiskt eller psykiskt handikapp, eller med bristande erfarenheter och kunskap, om dessa ej erhållit instruktioner eller står utan uppsikt av person ansvarig för deras säkerhet.

• Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Installation och driftsättning

- Installation och driftsättning av produkten får endast utföras av utbildad installatör.

Service och underhåll

• Endast utbildade fackmän får utföra reparationer på denna produkt. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren, samt en försämrad besparing.

- Använd endast original reservdelar!

- Service och underhåll bör utföras årligen av auktoriserat serviceombud.

Godå till användaren

Förutsättningar för att anläggningen ska fungera effektivt är bl.a:

1. ... att ventilationen är rätt injusterad så att värmepumpen får rätt luftmängd.

2. ... att luftfiltret är rent. Bättre med rengöring för ofta än för sällan.


3. ... att värmesystemet är ordentligt luftat. En nyinstallad frånluftsvärmepump kan behöva luftas flera gånger under de första veckorna. Lufta systemet efter instruktionerna under rubriken ”Driftstörningar / Är radiatorerna kalla trots att anläggningen är igång?”

Tips för att uppnå rätt inomhusklimat:

1. För att optimera besparingen är det viktigt att i första hand låta IVT 590 väarma huset och i andra hand använda befintliga elradiatörer. En förutsättning för detta är att man ställer värmen på elradiatörerna några grader lägre än värmepumpens rumsgivare, då används värmepumpens billigare värme först. När värmepumpen sedan inte räcker till längre går elradiatörerna igång.

2. Se till att rumsgivaren är centralt placerad och inte påverkas av värme som kan komma från kök, tvättstuga eller liknande.

Systembeskrivning

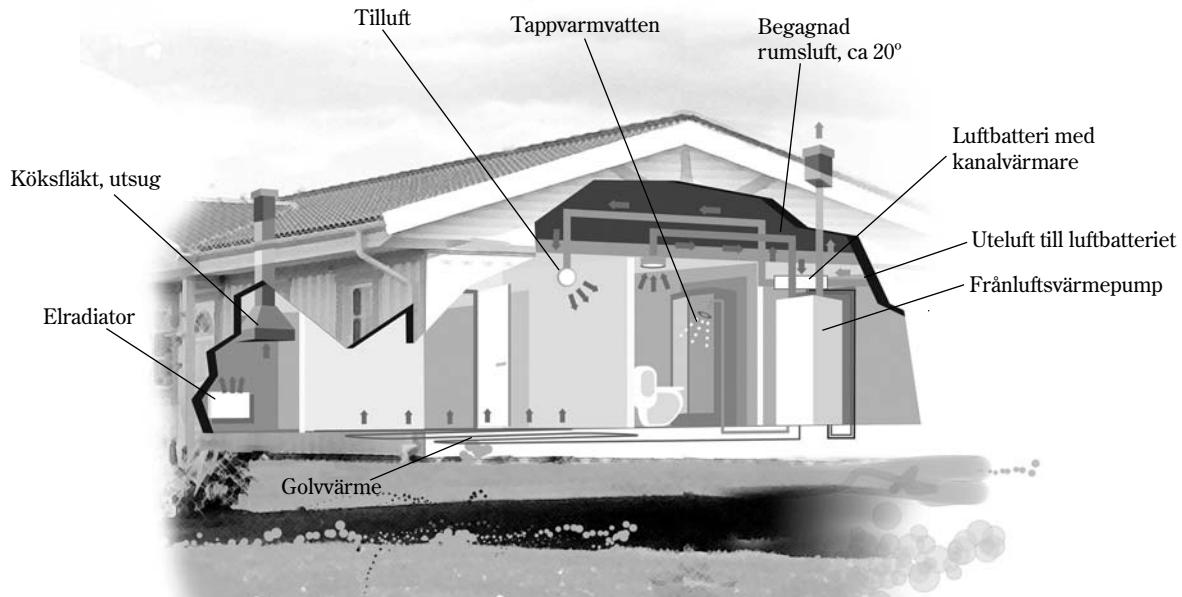

Så här fungerar din värmeanläggning

1. Uteluft tas in via fönster- eller väggventiler och värmes upp av radiatorerna/golvvärmens. Uteluften kan även tas in via ett tillluftsaggregat (tillbehör).
2. Den begagnade 20-gradiga rumsluftens leds via frånluftsventiler i kök och våtutrymmen till värmepumpen. Här återvinns varmen ur luften på ett effektivt sätt innan den lämnar huset.
3. Den återvunna energin används till att i första hand producera tappvarmvatten. Om inte värmepumpens effekt räcker till kopplas en elpatron automatiskt in. När inget tappvarmvattenbehov föreligger värmes huset med hjälp av överskottet, regleringen av inomhus-temperaturen sker med hjälp av en inomhustermostat. Observera att när anläggningen under normaldrift prioriterar tappvarmvatten stoppas cirkulationen till värmesystemet, detta innebär att vissa systemlösningar utsätts för frysrisk. Hör med installatören om ditt system är i riskzonen.

Manöverpanelen

Manöverpanelen

När du står framför värmepumpen ser du tre lampor:

1. Kompressordrift

Grön lampa betyder att värmepumpen är i drift. Lampan lyser när varmvatten- eller värmebehov finns. Lampan släcks vid avfrostning. Detta sker normalt några gånger per dygn.

2. Larm filter/högtryck

Fast rött sken är en signal som kan ha två betydeler: Det första man ska kontrollera är om anläggningens filter är igensatt. Ett rent filter är en förutsättning för att anläggningen ska fungera ordentligt. Rengöringen är mycket enkel, och du bör ta för vana att rengöra filtret regelbundet, se "Skötsel".

Om signallampan fortsätter att lysa efter rengöring, slå ifrån huvudbrytaren och slå sedan till den igen. Slocknar den röda lampan efter omstarten så har högtrycksvakten orsakat larmet. Om det finns behov kommer kompressorn att starta efter 15 minuter.

Upprepas detta ska man kontakta serviceombudet.

3. Larm lågtryck

Fast rött sken indikerar att lågtrycksvakten har löst ut. Återställ detta larm genom att slå ifrån huvudbrytaren och slå sedan till den igen. Kompressorn startar igen efter 15 minuter.

OBS! I samband med drifttagning av värmepumpen kan lågtrycksvakten bryta flera gånger.

Tar man bort frontluckan syns lampan för ¹⁾ elanoden.

4. ¹⁾ Elanod


Under normala omständigheter lyser lampan grönt. Lampan fungerar även när huvudströmbrytaren är avslagen.

Lampan lyser rött: Vid stora tappvarmvattenuttag kan lampan lysa med rött sken en stund. Lyser lampan rött i mer än 10 timmar ska en fackman tillkallas för att konstatera felorsaken.

Om detta fel skulle uppkomma på en helg kan man lugnt vänta tills måndagen.


IVT 590

IVT 550

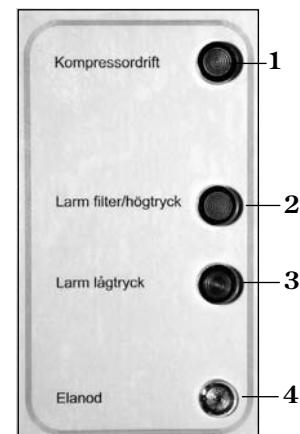


¹⁾ Gäller ej för varmvattenberedare i Cu-utförande.

Ingående delar

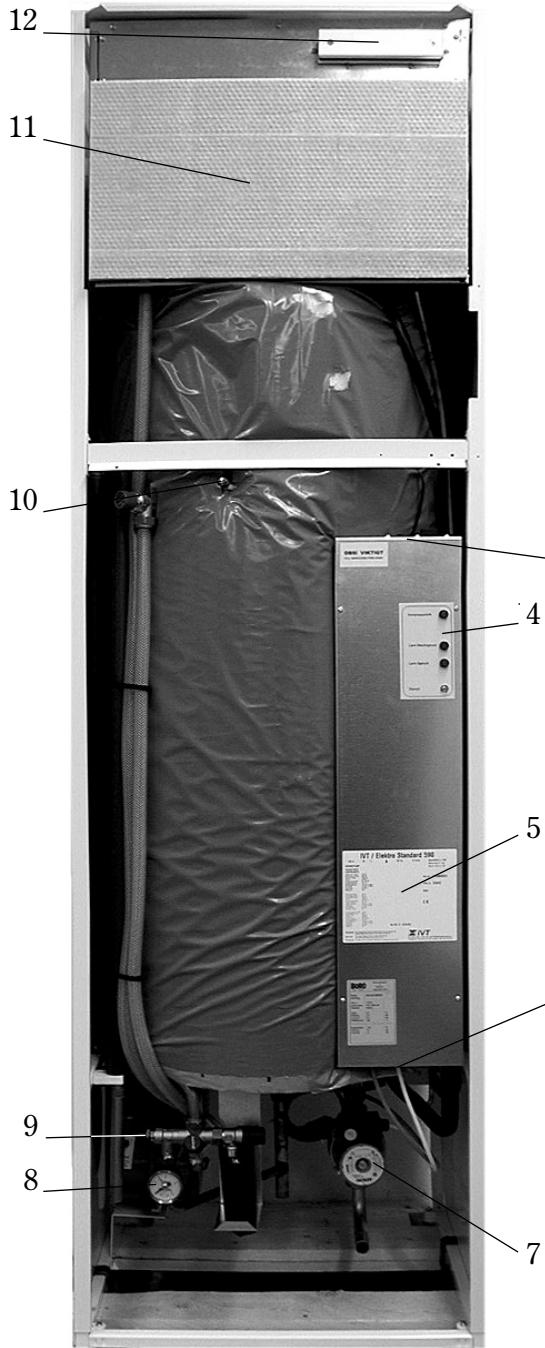

Kopplingsutrymmet

1. Automatsäkring.
2. Huvudströmbrytare. Anläggningen är på när strömbrytaren står på 1 och avslagen när den står på 0.
3. Tre strömställare för styrning av varmvattenprioritering, elvärme och kompressorer.
4. Lampor för övervakning.
5. Typskylt: Här finns tillverkningsnummer och liknande information.
6. Överhetningsskydd elpatron (under ellåda, se infälld bild).
7. Cirkulationspump.
8. Manometer för värmevatten. Ska normalt stå på 0,5 - 1,5 bar.
9. Ratt för påfyllning av värmevatten.
10. AvluftningssnippeL
11. Kompressorhylla.
12. Luftfilter.

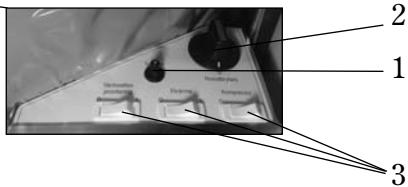

Skötsel

Rengöring av luftfilter

(Varannan månad)

Ett rent luftfilter är ett villkor för att värmepumpen ska fungera. Vik ut eller ta bort frontplåten och dra ut filtret (nr. 1). Skölj av filtret i ljummet vatten och milt rengöringsmedel, typ diskmedel.

Rengöring av tak- eller väggventiler (2 ggr/år)

Dra försiktigt ut ventilen. Tvätta i milt diskmedel utan att rubba inställningen. Låt torka och sätt tillbaka. När anläggningen startas upp får varje ventil sin individuella inställning. Rengör därför en ventil i taget, så att de inte blandas ihop.

Kontrollera manometern i kopplingsutrymmet (2 ggr/år)

Speciellt viktigt på hösten när anläggningen startas upp. Manometern för värmevattenet (nr. 2) ska stå på 0,5 - 1,5 bar. Om trycket är lägre än 0,5 bar, bör man fylla på vatten till ca 1,0 bar. (Se "Driftstörningar".)

¹⁾ Kontrollera lampan för elanoden

Kontrollera att lampan för elanod (nr. 3) lyser grönt. Detta bekräftar att korrosionsskyddet för ackumulatortanken fungerar som det ska. Lyser lampan rött i mer än 10 timmar ska en fackman tillkallas för att konstatera felorsaken.

Rengör spillvattenkoppen

Tväta spillvattenkoppen (nr. 4) 1-2 gånger/år med ljummet vatten och bakteriedödande medel för att få bort smuts och alger. Skölj ur och kontrollera att vattnet rinner undan genom slangens.


Kontroll av säkerhetsventil

Spola igenom (motionera) säkerhetsventilen (nr. 5) i kopplingsutrymmet 1-2/år. Säkerhetsventilen spolas igenom när du öppnar den en kort stund.

¹⁾ Gäller ej för varmvattenberedare i Cu- utförande.



Driftstörningar

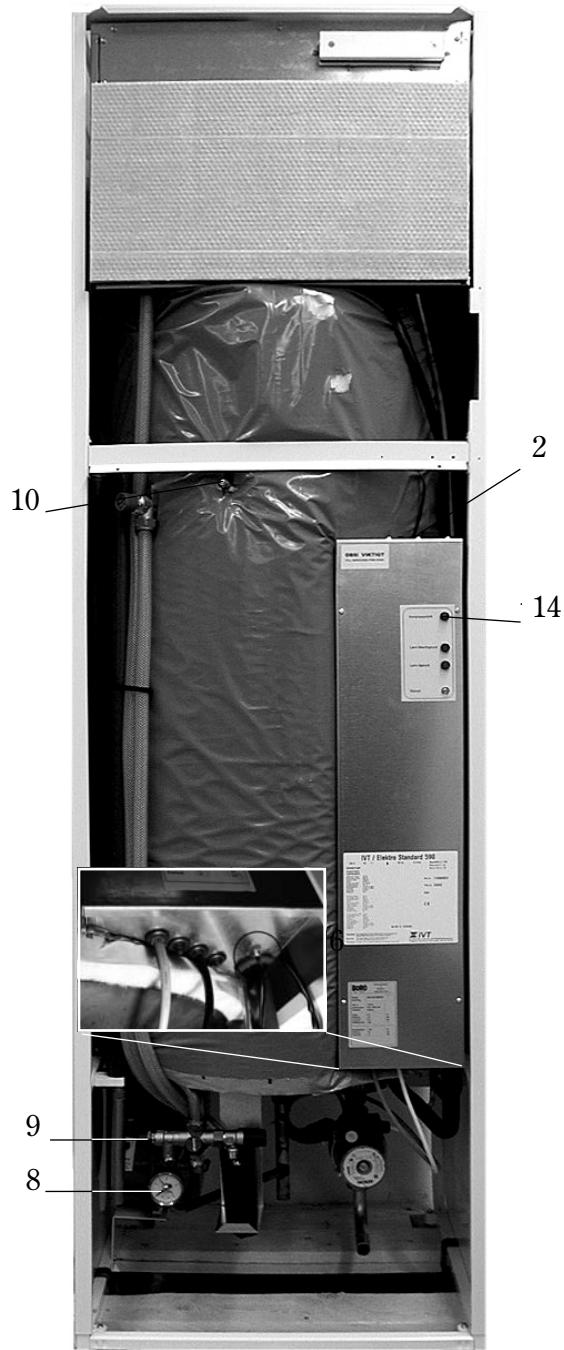

Det här kan man göra om något är fel:

Titta igenom följande checklista:

Är strömmen på?

Huvudströmbrytaren (nr. 2) ska stå på 1.

Är husets grupp- och huvudsäkringar hela?

Om det är kallt i huset, det saknas varmvatten och den översta lampan är släckt (nr. 14), kan en säkring ha gått. Titta efter och byt säkring om det behövs.

Om du har vattenradiatorer. Är dessa kalla trots att anläggningen är igång?

Kontrollera att radiatorerna är ordentligt luftade, stäng av anläggningen med huvudströmbrytaren (nr. 2) när du avluftar. Avlufta samtidigt värmesystemet med hjälp av avluftningsnippeln på tanken (nr. 10).

Om du har tilluftsaggregat.

Se den separata skötselanvisningen för detta.


Kontrollera att anläggningen är ordentligt avlutfad.

Är det kallt i huset? Saknas det varmvatten?



Under ellådan finns ett överhetningsskydd, för elpatronen (nr. 6). Överhetningsskyddet är ett säkerhetsskydd och ska normalt inte lösa ut. Om överhetningsskyddet har löst ut ändå, tryck in det hårt en gång så ska anläggningen fungera igen. Om överhetningsskyddet löser ut ofta så tillkalla serviceombud för att konstatera felorsaken.

Manometertryck i kopplingsutrymmet.

Manometern (nr. 8) ska stå på 0,5 – 1,5 bar. Om trycket är under 0,5 bar finns det en risk för att det inte finns tillräckligt med värmevatten. Ratten för att fylla på värmevatten finns i kopplingsutrymmet (nr. 9).

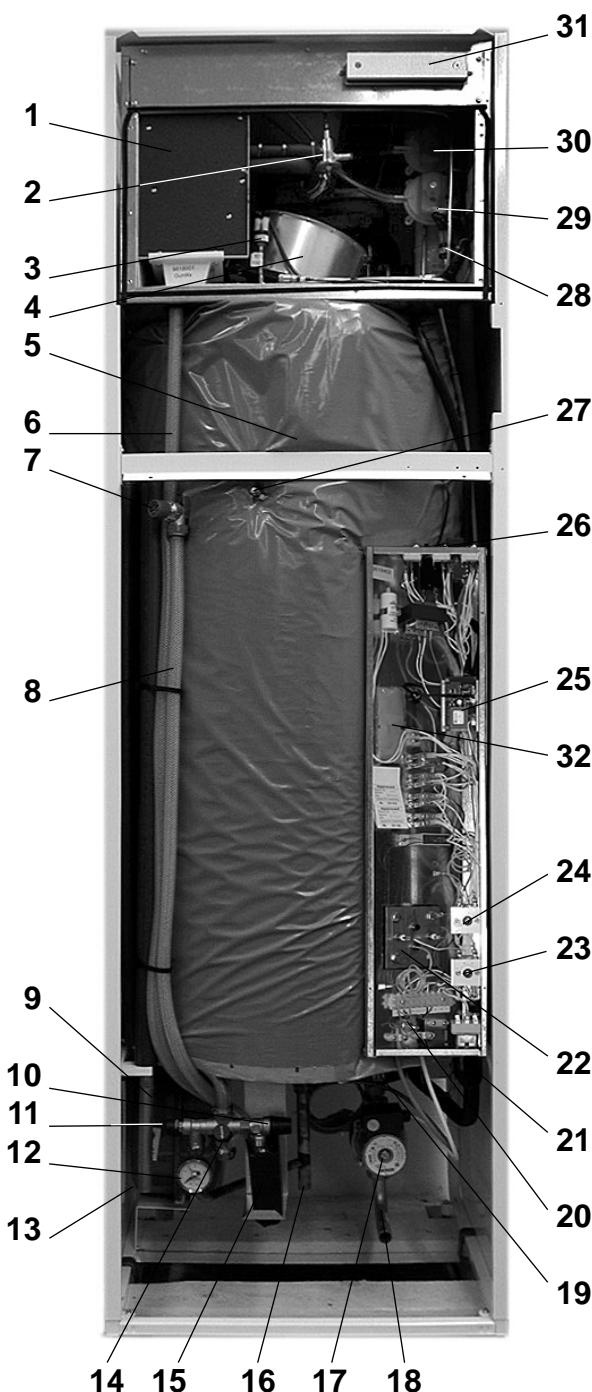


1. Förångare.
2. Expansionsventil.
3. Lågtrycksvakt.
4. Frånluftsfläkt.
5. Elanod (under isolering). Obs! Gäller ej för varmvattenberedare i Cu- utförande.
6. Kondensvattnslang.
7. Säkerhetsventil för värmevatten.
8. Spillvattnslang.
9. Expansionskärl för värmevatten.
10. Säkerhetsventil för tappvatten.
11. Ratt för påfyllning av värmevatten.
12. Manometer för värmevatten. Ska normalt stå på 0,5 - 1,5 bar.
13. Anslutning varmvatten.
14. Anslutning kallvatten.
15. Spillvattenkopp.
16. Retur värmesystem.
17. Cirkulationspump.
18. Stigare varmvattensystem.
19. Blandningsventil.
20. Anslutning elinkoppling.
21. Överhettningsskydd.
22. Elpatron med två stycken dykrör.
23. Termostat värmepump, fabriksinställning 55°C.
24. Termostat tilltskott, fabriksinställning 60°C.
25. Kort för elanod.
26. Strömställare och huvudbrytare till värmepump.
27. Avluftningsventil.
28. Högtrycksvakt.
29. Differanstryckvakt för avfrostning.
30. Differanstryckvakt för filter.
31. Kassett för filter.
32. Bulb-placering, elpatron, överhettningsskydd (under isolering).

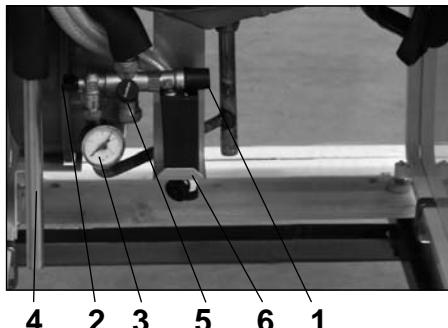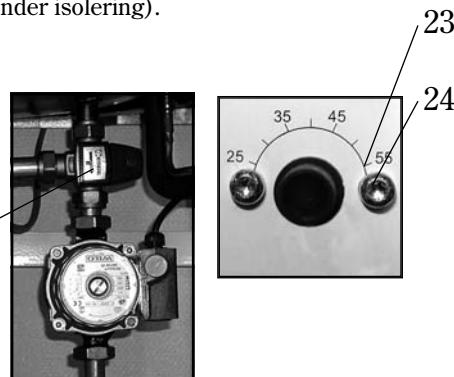

Kopplingsutrymme IVT 550

1. Säkerhetsventil för tappvatten.
2. Ratt för påfyllning av värmevatten.
3. Manometer för värmevatten (0,5 - 1,5 bar).
4. Anslutning varmvatten.
5. Anslutning kallvatten.
6. Spillvattenkopp.

Principschema

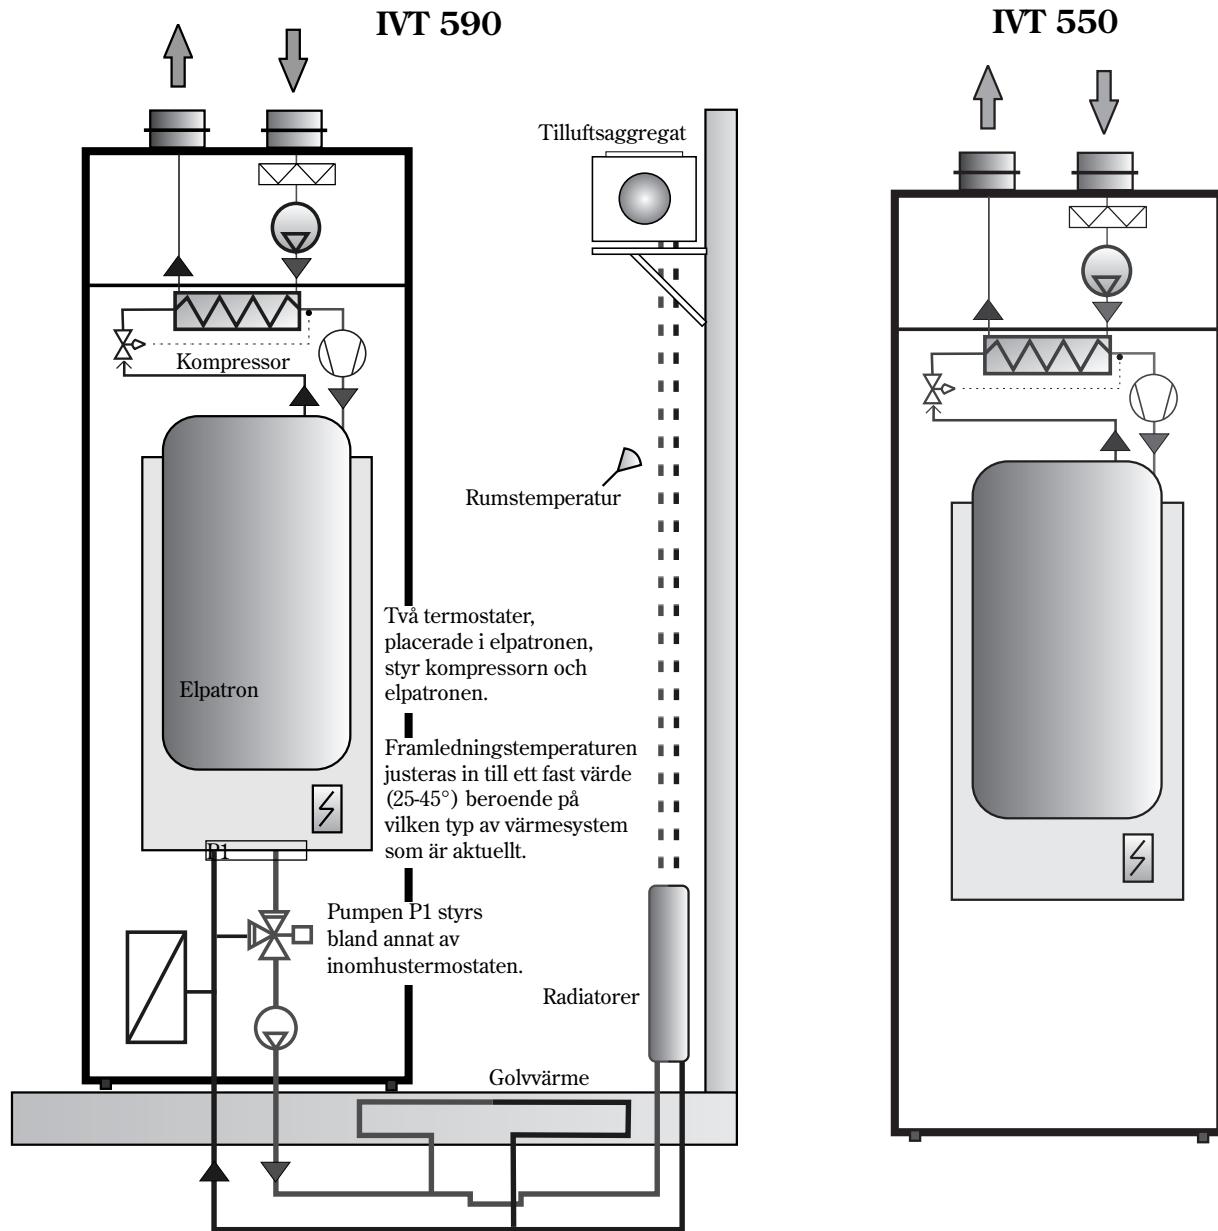

Produktdata IVT 590/550

Höjd	mm	2090
Bredd	mm	600
Djup	mm	615
Dubbelmantlad varmvattenberedare, koppar (Cu)	l	145/55
Kompressoreffekt	W	500-700
Min. flöde fräluft	m ³ /h	72-250
Min. flöde värmesystem	l/s	0

Elpatron	kW	1,3
Värmepumpseffekt	kW	1,7-2
Vikt exkl. vatten	kg	173
Vikt inkl. vatten	kg	393
Köldmedium R 134a	g	975
Max. arbetstryck	bar (MPa)	2,5 (0,25)
Överhettningsskydd	°C	90
Expansionskärl	liter	12

Installation, allmänt



För att aggregatet ska arbeta under rätt förutsättningar är det viktigt att projektering av el, VVS och ventilation samt installation utförs enligt följande anvisningar. Informationen till respektive underentreprenör vidarebefordras av beställaren/byggaren.

Erfoderligt installationsutrymme

Framför aggregatet krävs ett fritt installationsutrymme på 600 mm. Övriga sidor kan blockeras. Ventilationsanslutning kräver att takhöjden är lägst 2300 mm. (Lägsta takhöjd för att kunna resa aggregatet är 2150 mm.) Dessutom krävs minst 25 mm mellan aggregatet och övrig fast installation (väggar, tvättbänkar etc.). Placering sker lämpligast intill yttervägg eller isolerad mellanvägg.


OBS!

Om bubbelpool eller annan väsentligt större förbrukare av varmvatten ska installeras, ska extra varmvattenberedare installeras.

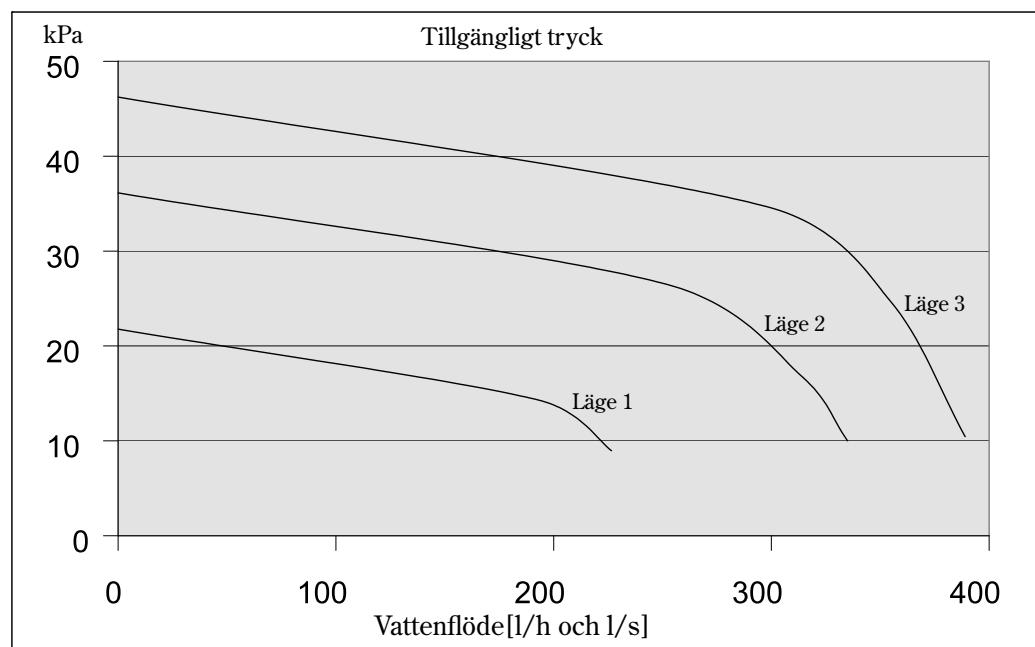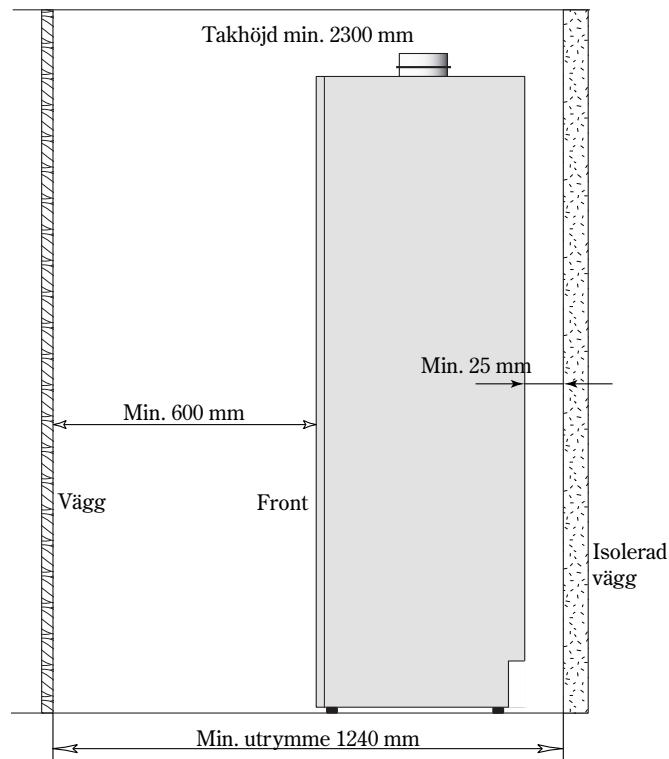


Röranslutning

Anslutningar front

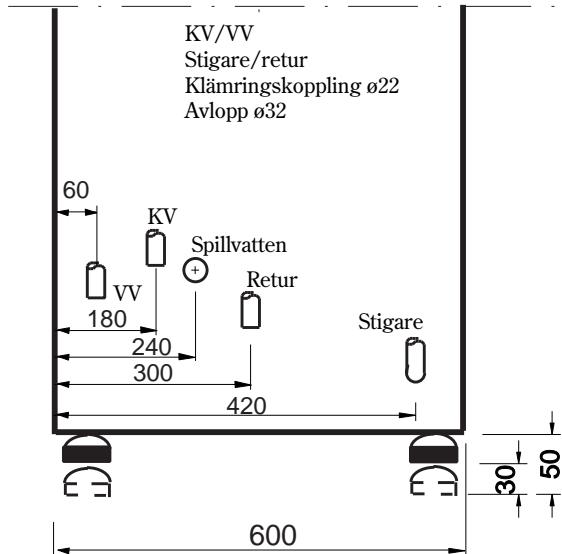

Takanslutningar

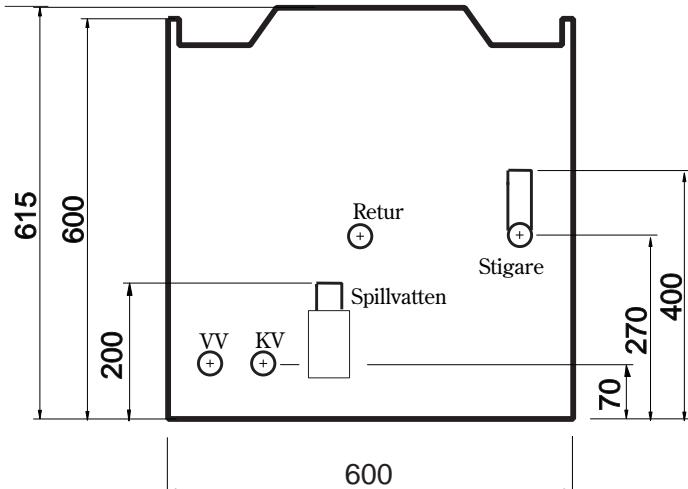

Anslutningar

Från spillvattenkoppen dras 32 mm plaströr till golvbrunn. Framledning ansluts till uttag märkt "Framledning". Returledning ansluts till uttag märkt "Returledning". Kallvatten och varmvatten ansluts till uttag märkta "Kallvatten" resp. "Varmvatten".

Rördimensioner

Stigare/retur		
Klämringskoppling	mm	Ø 22
KV samt VV		
Klämringskoppling	mm	Ø 22
Spillvattenanslutning	mm	Ø 32

Anslutning vatten

Ventiler och kopplingar

Säkerhetsventil ansluten till spillvattenkopp, backventil och avtappningsventil är monterade från fabrik. Kondensvattnledning från förångare är färdigkopplad till spillvattenkopp. Spilledning från kopp ska ha fall mot golvbrunn. Varmvatten och kallvatten ansluts med Ø 22 klämringskoppling. Anslutningsutrymmet är fritt mot bakvägg. Rörinstallationen ska utföras enligt VVN 1.

Beredarvolym: 145 l / 55 l.

Styrning tappvarmvatten

Värmepumpen styrs av en termostat med fast inställning som slår ifrån vid ca 55°C och slår till vid 52°C. Elpatronen styrs av en termostat med fast inställning som slår ifrån vid 60°C och slår till vid 57°. Med knappen "Elvärme" tillslagen kommer elpatronen på 1,3 kW att slå till vid behov. Under ellådan finns även överhettningsskyddet för elpatronen.

Styrning värmevatten

Värmeavgivning till huset styrs av en rumstermostat som placeras så att den påverkas av den varme värmepumpen avger.

Prioritering av varmvatten

Vill man prioritera varmvatten ska brytaren "varmvattenprioritering" vara till.

OBS! Vid anslutning av tillluftsaggregat rekommenderar IVT alltid att separat kanalvärmare monteras.

Blandningsventil

Vid drift mot t.ex. golvvärme där man vill begränsa framledningstemperaturen ska alltid framledningstemperaturen mätas in. Kontrollera med tillverkaren vilken maxtemperatur golvet tål. Ventilen kan justeras mellan 25-45°C. Helt stängd innebär ca 25°C och fullt öppen ca 45°.

Elinstallation

Allmänt

För att undvika störningar på givarna skall stark- och svagströmsledningar förläggas separerade från varandra.

Skadad nätkabel ska bytas ut av behörig elinstallatör.
Kabeltyp ska vara H05VV-F (RKK) 3G 1,0 mm².

Inkoppling av rumsgivare

Medföljande rumsgivare ska kopplas in av behörig elektriker. Den ska kopplas in på R1, R2 och N (Nolla). Använd kabel (Ekk 3x1,5).

Givaren placeras centralt i huset t.ex. i hall med öppning mot vardagsrum. Givaren ska placeras så att den ej utsätts för direkt solstrålning eller annan värmeavgivning, t.ex. ej nära ingång till kök eller tvättstuga.

Mer information finns i separat instruktion som följer med rumsgivaren.


Tillbehör

Säkerhetsbrytare/Jordfelsbrytare

Värmepumpen ska förses med en säkerhetsbrytare och ska värmepumpen kopplas in över en jordfelsbrytare rekommenderas separat jordfelsbrytare för värmepumpen.

Följ gällande nationella regler och föreskrifter.


Läckströmmar förekommer i alla elanläggningar och i alla skyddsjordade elapparater. Läckströmmarna ökar i och med att produkterna åldras, slits och smutsas ned. Flera effektkrävande apparater kan få en installerad jordfelsbrytare på 30 mA att lösa ut, utan att ett farligt fel uppkommit. För att eliminera detta problem kan värmepumpen anslutas över en 300 mA jordfelsbrytare som utgör ett brandskydd. Anläggningen i övrigt ansluts över en 30 mA jordfelsbrytare som personskydd.

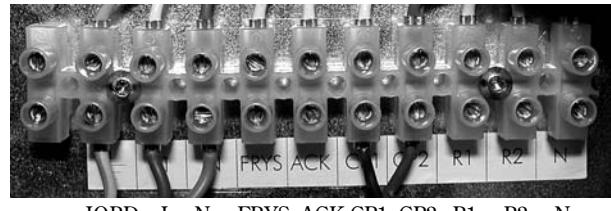

JORD L N FRYS ACK CP1 CP2 R1 R2 N


Elschema

Inkoppling av ellåda

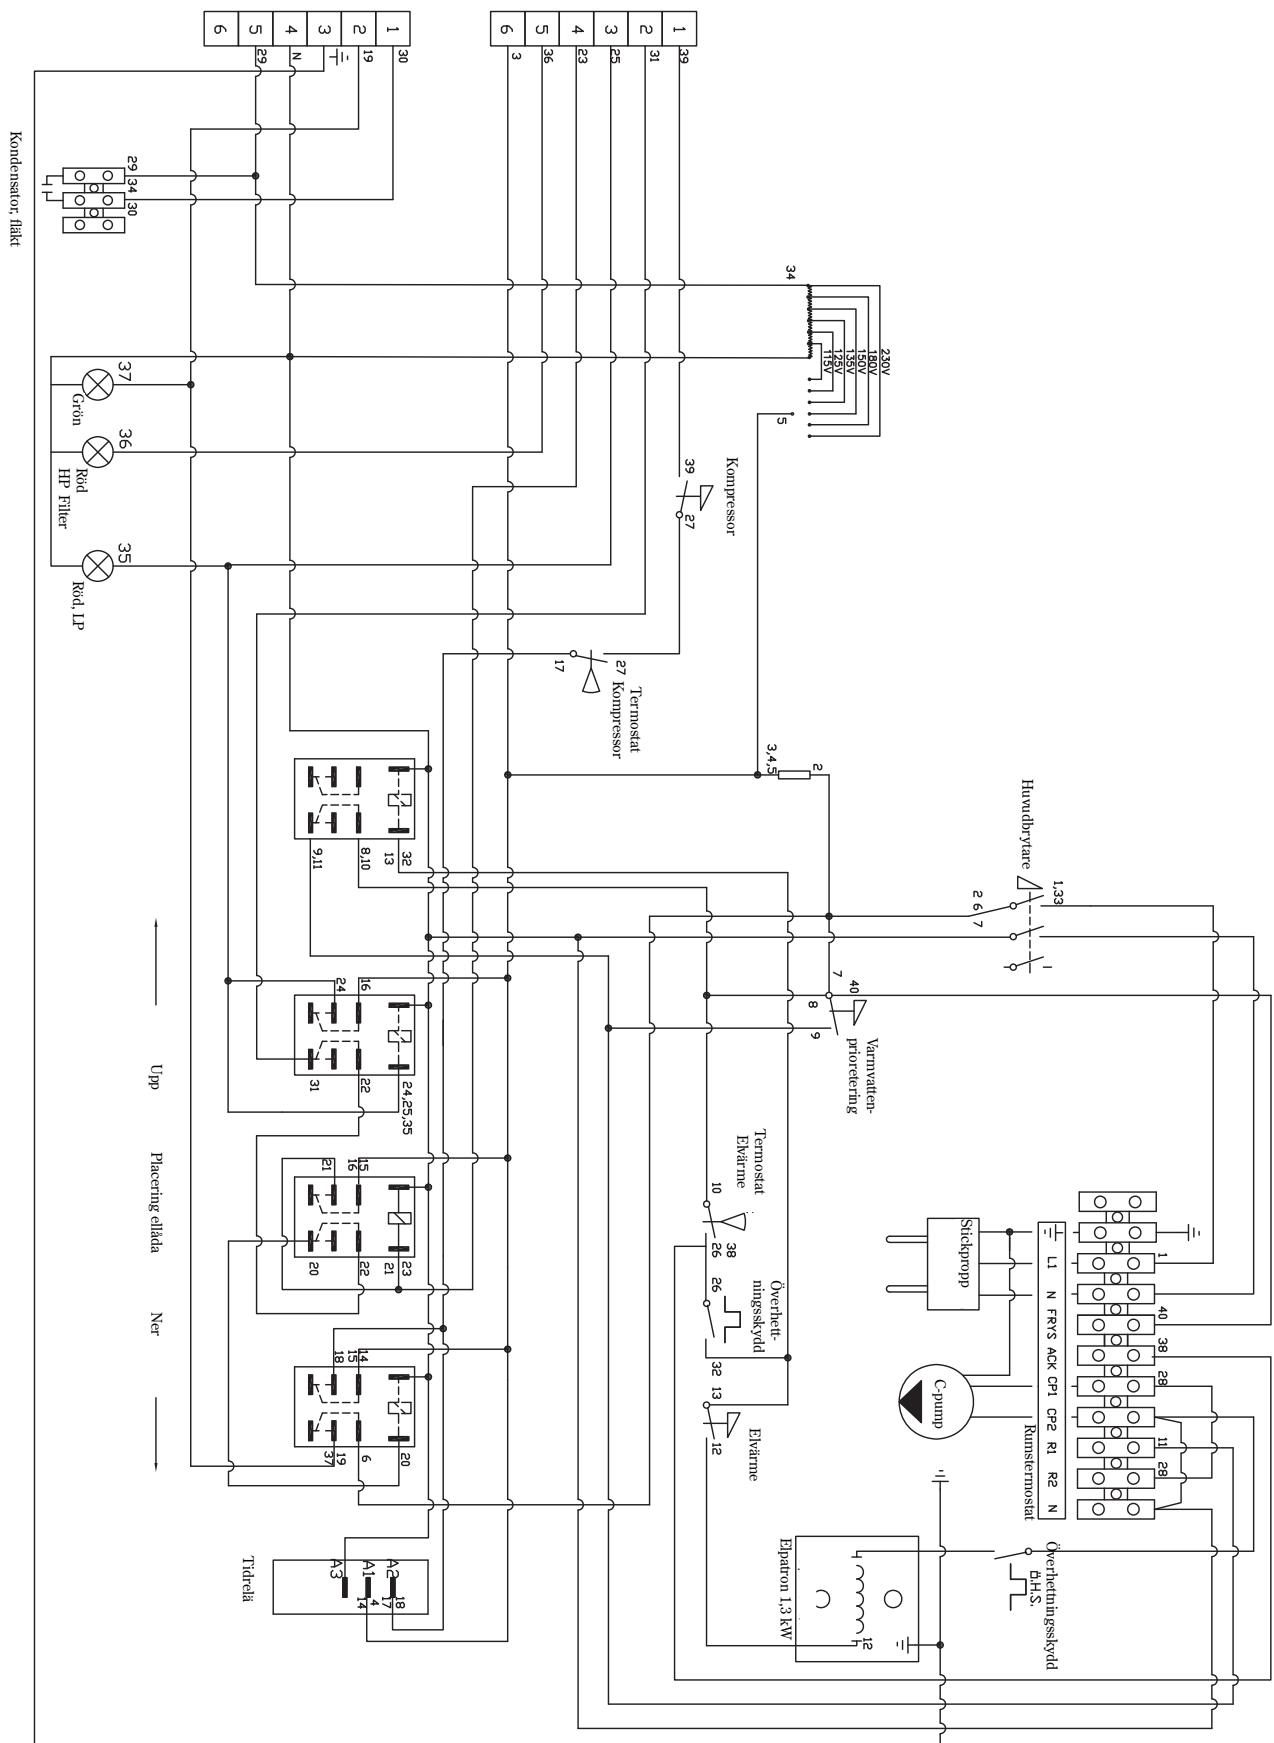

Elschema

Inkoppling i kompressorhyllan

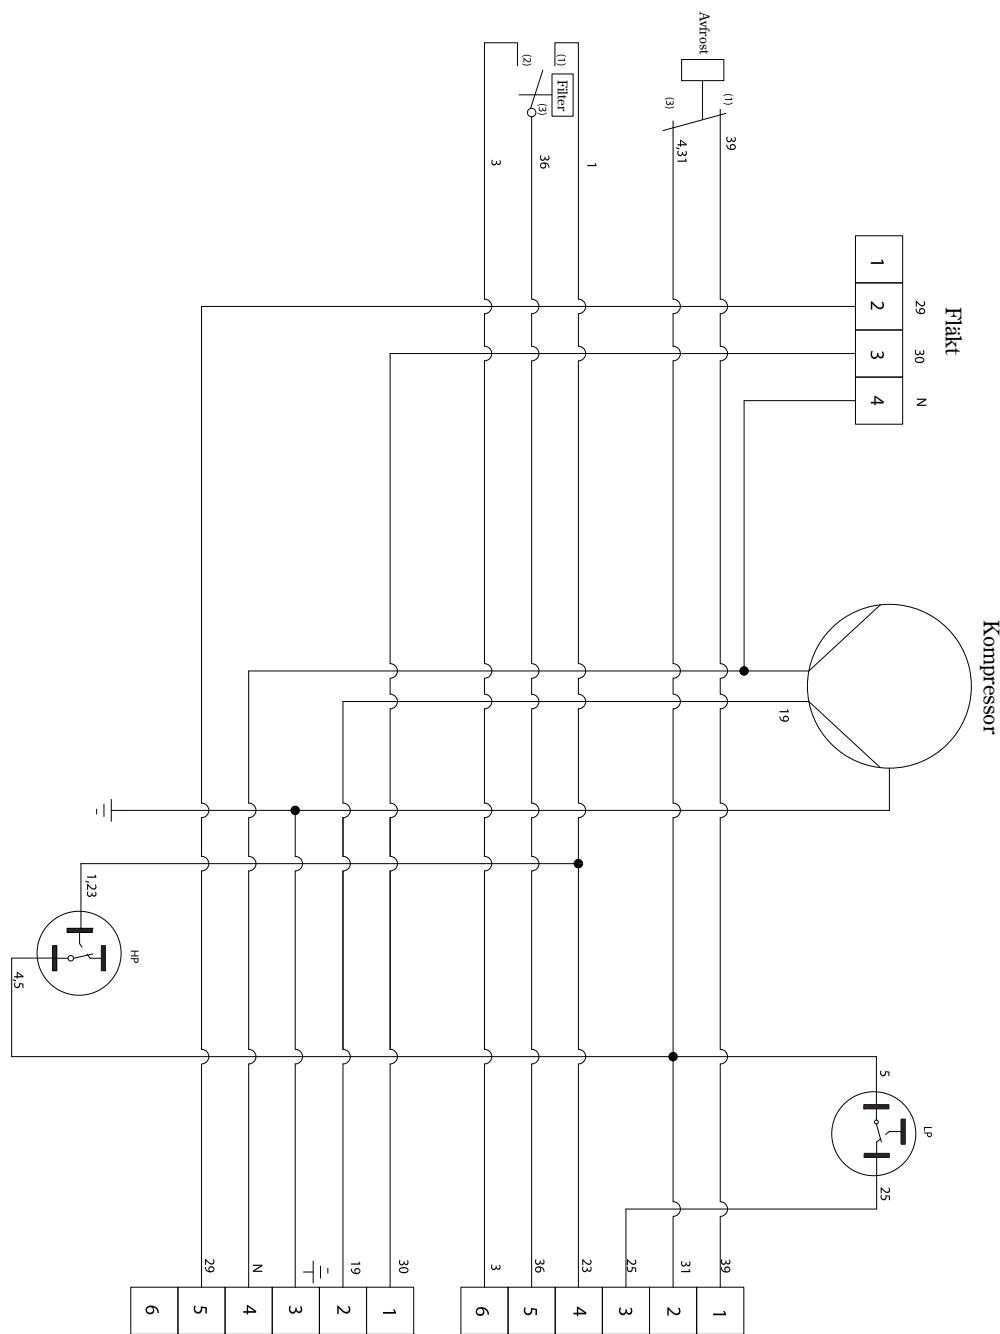

Anslutning ventilation

Anslutning ventilation

Anslutning ska ske till kanalsystem av lägst täthetsklass B (enl. gällande normer). Får ej anslutas till luftbehandlingsystem med stark damm- eller fettbemängd luft, eller från rum där det finns brandfarliga ämnen eller gaser som kan tillföras värmepumpen.

Anslutningsstosar

Dimension Ø 125 mm, försedd med gummitätning. Anslutningen mellan aggregat och kanalsystem bör utföras med kort, flexibel slang, under förutsättning att slangarna är utbytbar förlagda.

Kanalisolering

Gällande regler ska tillämpas. Utgående kanal från aggregat (avluft) ska kondensisoleras utan avbrott från aggregat till beslag till takhuv. I övrigt, se ventilationsritning.

Eldstad, torktumlare samt spisfläkt

Om en eldstad installeras ska man undvika undertryck (ryker in). Se till att förbränningssluften tillförs direkt till eldstaden via en separat kanal, alternativt via extra luftinsläpp genom yttervägg. Braskaminen bör även ha tätslutande luckor.



Torkskåp ska anslutas till ventilationssystemet via dragavbrott. Kondenstorktumlare påverkar inte ventilationssystemet. I de fall där evakueringstorktumlare förekommer, kontakta ventilationsprojektör.

Spiskåpa ska ha separat imkanal.

Injustering av luftflödet


Utföres av ventilationstekniker. För justering av korrekt luftflöde, se ventilationsritning.

Vy från sidan

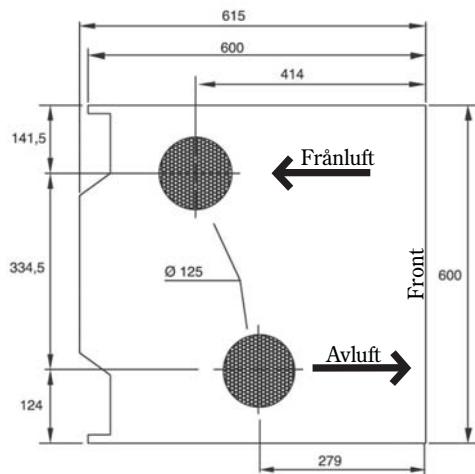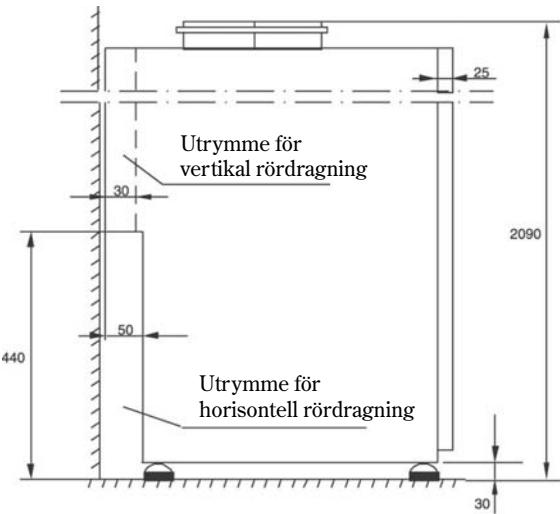

Vy uppifrån

Injustering ventilation

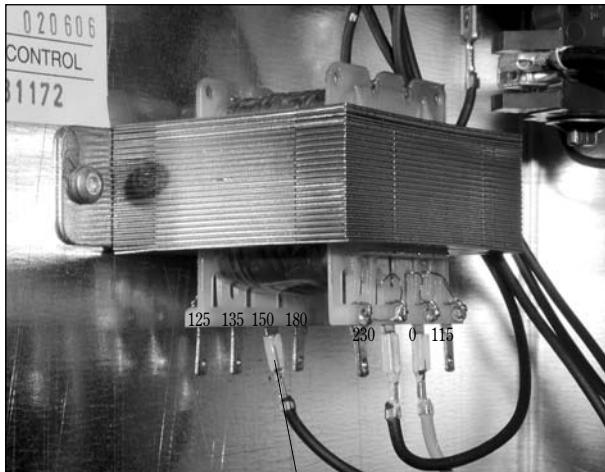


Denna kabel (svart) flyttas.

Flätkapacitet

Disponibelt tryck för kanalsystem: se diagrammet.
För att ändra fläkthastighet flyttas kablén på fläkt-transformatorn enligt märkning på transformatorn.

- 115V = Hastighet 1
- 125V = Hastighet 2
- 135V = Hastighet 3
- 150V = Hastighet 4
- 180V = Hastighet 5
- 230V = Hastighet 6

Tryck/Luftflöde diagram

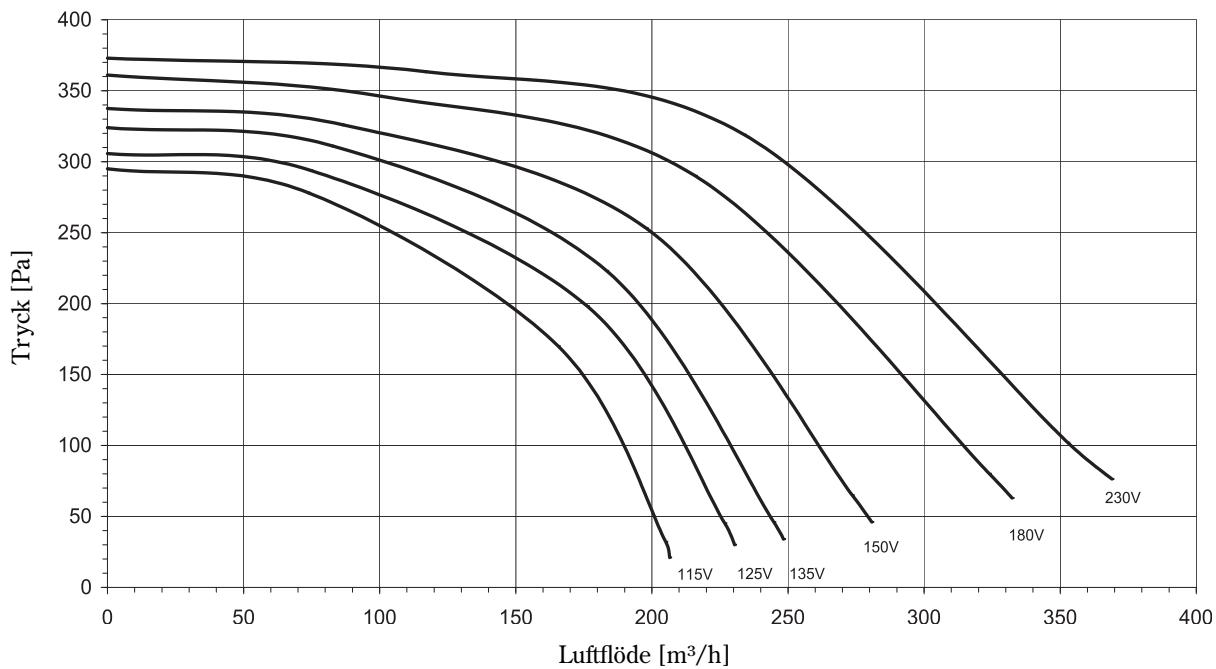

Driftsättning

Driftsättning av aggregat


- Öppna huvudventilen (*nr. 1*) så att varmvattensystemet fylls på.

OBS! Varmvattenberedaren måste alltid vara fylld och trycksatt innan värmesystemet fylls.


- Fyll värmesystemet genom att öppna påfyllningskranen (*nr. 2*).
- Avlufta värmesystemet genom att öppna nippeln som är placerad vid sidan av värmesystemets säkerhetsventil (1,5 bar). Återfyll systemet till rätt tryck. Normaltryck är 0,5 - 1,5 bar.
- Stäng påfyllningskranen (*nr. 2*) när rätt tryck är uppnått.
- Avlägsna täcklocket till ellådan, kontrollera därefter att termostaterna (*nr. 3 och nr. 4*) står på en framledningstemperatur på 60°C (leveransläge) resp. 55°C.

OBS! Ändring av termostaterna i ellådan (*nr. 3 och nr. 4*) ska skötas av en fackman, annars kan det inträffa allvarliga skador på värmesystemet.

OBS! Vid golvvärme får inte högre temperatur ställas in än vad som gäller för aktuellt golvvärmesystem. Se även "Anslutning vatten".

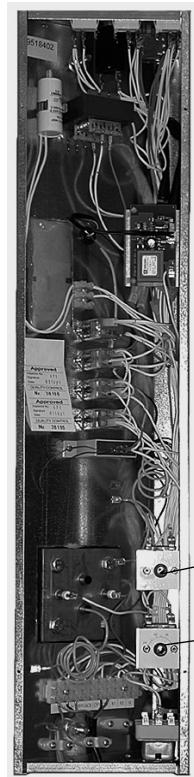

Tömning

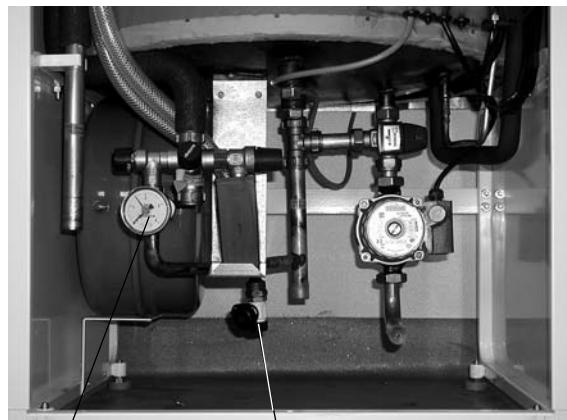

1. Manometer

2. Avtappningsventil


Tömning av värmekretsen

1. Bryt först strömmen till beredaren genom att sätta huvudbrytaren till 0 samt skruva ur apparatens gruppssäkringar.

OBS! Apparaten får inte under några omständigheter spänningssättas utan vatten.

2. Släpp sedan trycket genom att öppna värmekretsens säkerhetsventil (se "Komponentförteckning") så att manometertycket (nr. 1) visar 0 bar.
3. Öppna därefter avtappningsventilen (nr. 2) som är placerad på ett T-rör till höger om expansionskärlet. Öppna genom att vrinda ratten moturs. Avtappningsventilen har en 1/2" utvändig gänga där slang till avlopp lätt kan anslutas.
4. För att kunna tömma maskinen på värmevatten ska avluftningsventilen eller säkerhetsventilen öppnas (se "Komponentförteckning").

Egna anteckningar

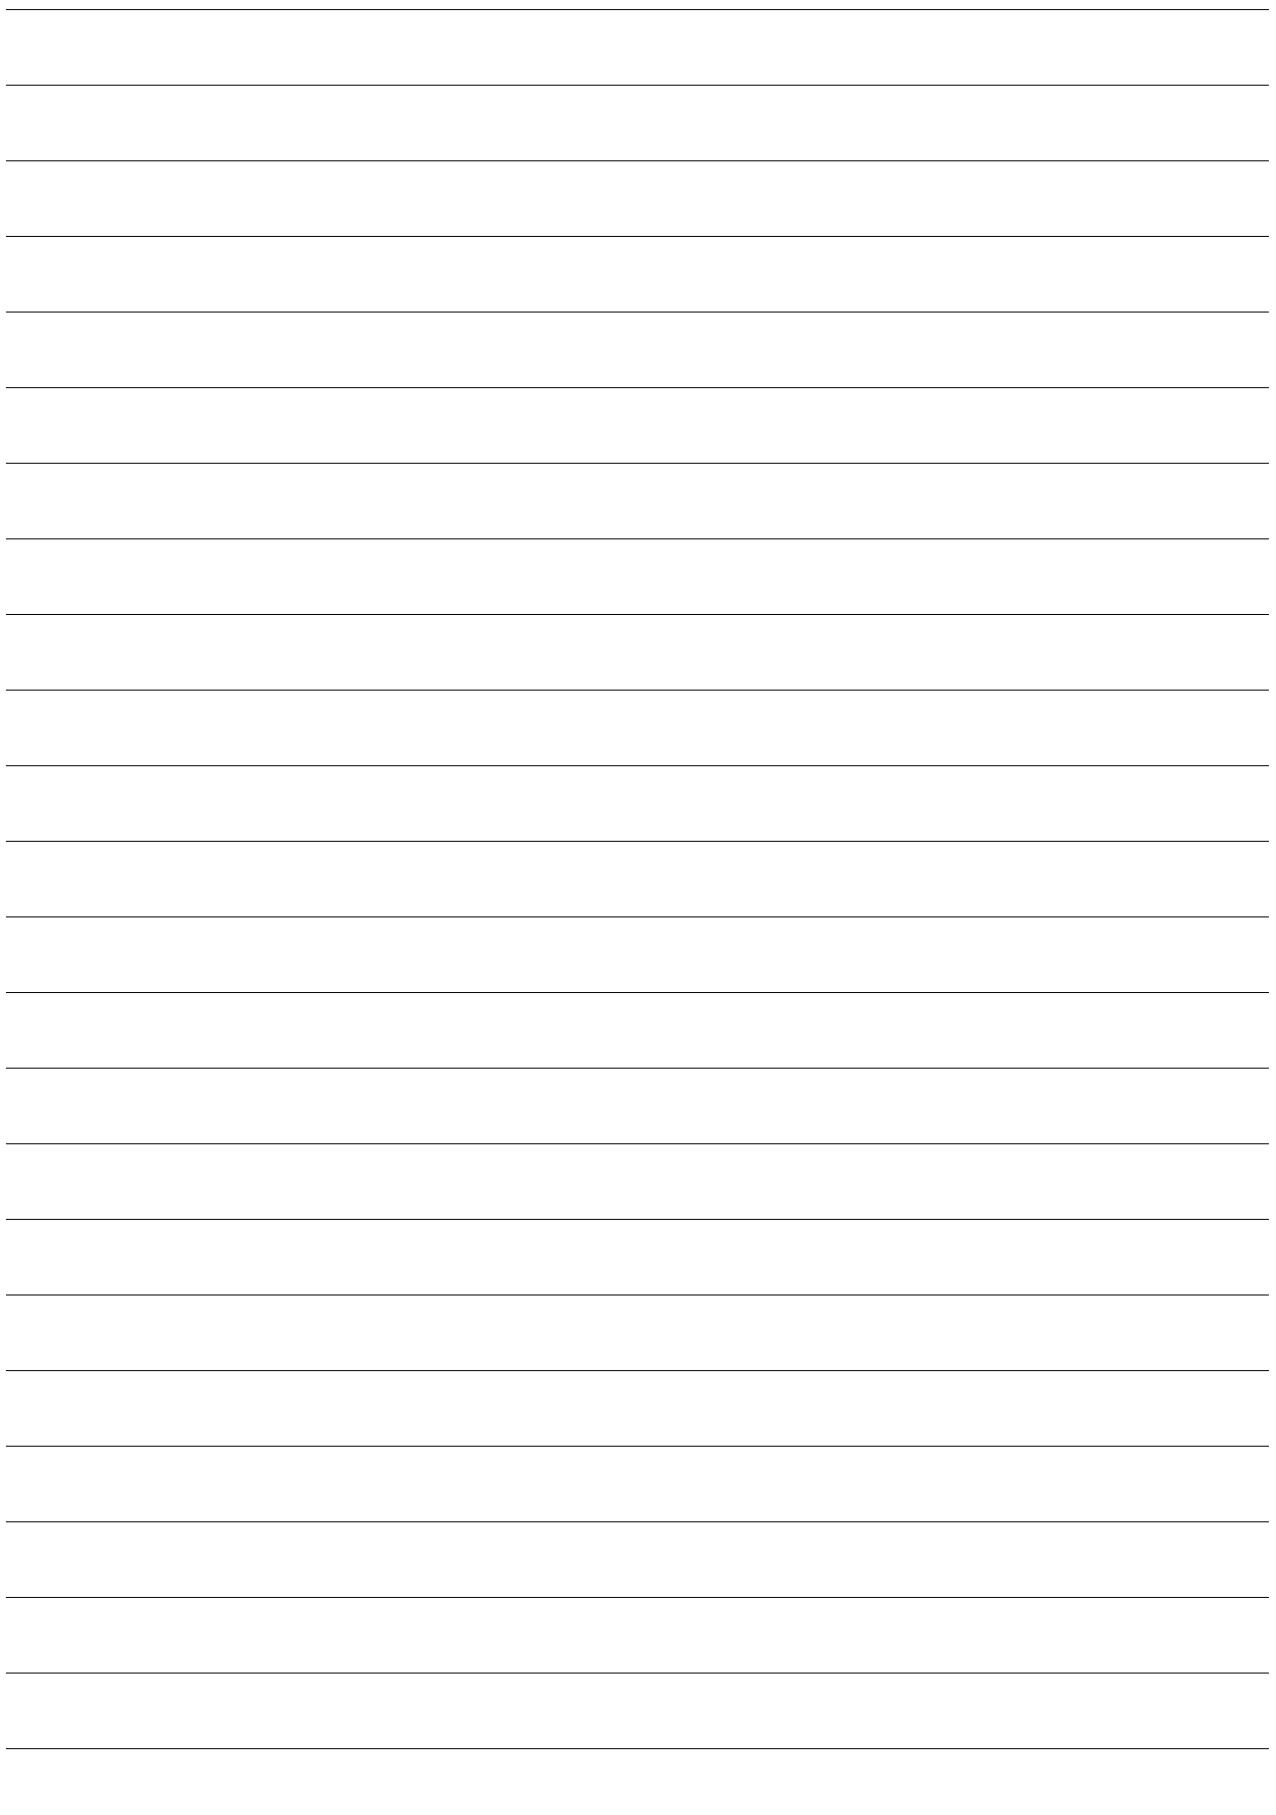



VÄRMEPUMPAR

www.ivt.se | mailbox@ivt.se